
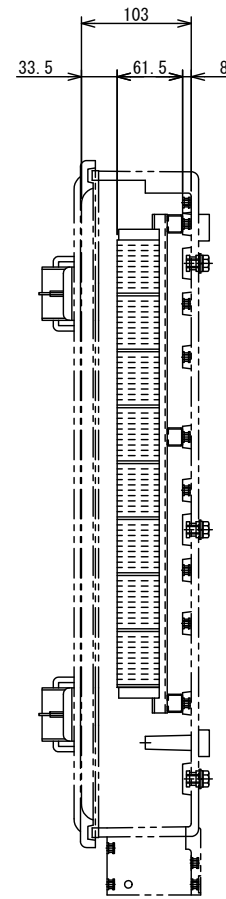


| 品番 | 品名        | 品質形状                  | 数量 |
|----|-----------|-----------------------|----|
| 1  | 本体        | FRP成形品                | 1式 |
| 2  | 扉         | FRP成形品                | 1式 |
| 3  | 丁番用ピン     | 黄銅製 Φ5                | 2本 |
| 4  | 鎖錠金具      | SUSバチン錠               | 2個 |
| 5  | — — 取付ネジ  | SUSナベM4×10            | 6本 |
| 6  | 掛け金       | SUS304 t3             | 2個 |
| 7  | — — 取付ナット | SUSM5ナット (W1, SW1付)   | 4個 |
| 8  | パッキン      | ネオプレンスポンジ t6×12       | 1式 |
| 9  | 配線端子      | 別図指示                  | 一個 |
| 10 | ケーブル導入孔受板 | SUS304 t1.5           | 1個 |
| 11 | — — 取付ネジ  | SUSナベM5×12            | 2本 |
| 12 | — — 取付ネジ  | SUSナベM5×30 (W1, SW1付) | 2本 |
| 13 | ケーブル止金具   | ネジックレール 1R            | 1個 |
| 14 | — — 取付ネジ  | SUSナベM5×8 (W1, SW1付)  | 2本 |
| 15 | ケーブル固定具   | ナイロン製                 | 4個 |
| 16 | — — 取付ナット | ネジックナット RF-5          | 4個 |
| 17 | — — 取付ネジ  | SUSナベM5×8 (W1, SW1付)  | 4本 |
| 18 | ケーブル受用蓋   | FRP成形品                | 1個 |
| 19 | — — 取付ネジ  | SUS皿M5×12             | 4本 |
| 20 | — — 取付ネジ  | SUSナベM5×15 (W1, SW1付) | 2本 |
| 21 | ケーブル防護板   | 合成ゴム t5               | 1個 |
| 22 | — — 押え金   | SUS304 t1.5           | 1個 |
| 23 | — — 取付ネジ  | SUSナベM4×15 (W1, SW1付) | 6個 |
| 24 | 名称板       | 黄銅製 t0.3 貼付け          | 1枚 |
| 25 | 社名板       | 黄銅製 t0.3 貼付け          | 1枚 |
| 26 | 取付ボルト     | SUS六角M8×15 (W1, SW1付) | 6本 |

備考  
 1. 塗装は7.5BG7/1.5アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ  
 2. 本体埋込を除きネジ、ボルト類は全てステンレス製とする

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 名称 | 接続箱             | 5形 |
|    | ねじなし端子台用 (ワゴ端子) |    |

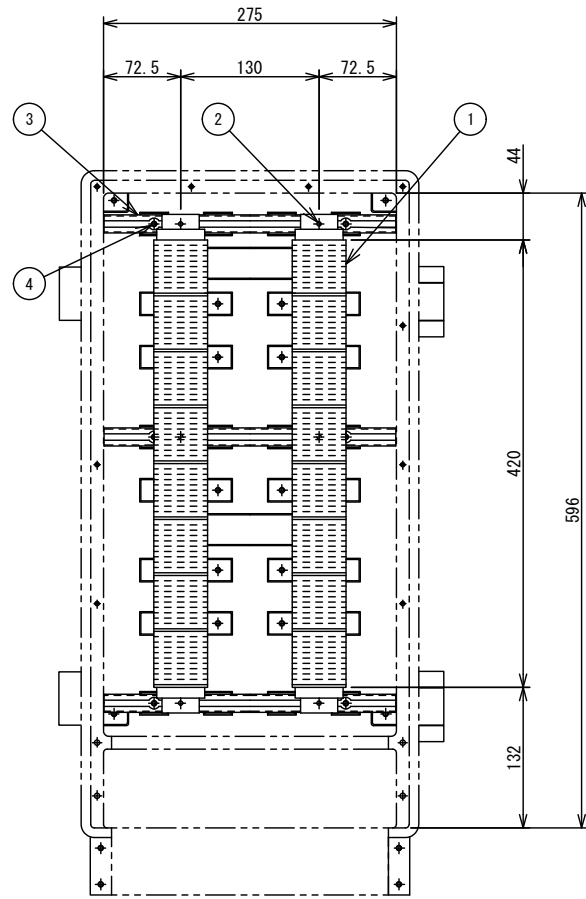

| 品番 | 品名         | 品質形状                      | 数量 |
|----|------------|---------------------------|----|
| 1  | 配線端子(レール付) | 4線式 280-646, 280-656 各80芯 | 2式 |
| 2  | — 取付ネジ     | SUSナベM5×8(W1, SW1付)       | 6本 |
| 3  | 配線端子取付棧    | ネジックレール 1R                | 1式 |
| 4  | — 取付ネジ     | SUSナベM5×8(W1, SW1付)       | 6本 |

備考

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 名称 | 内張及び配線端子取付図<br>接続箱 | 5形 |
|----|--------------------|----|